


RZUT KOTŁOWNI

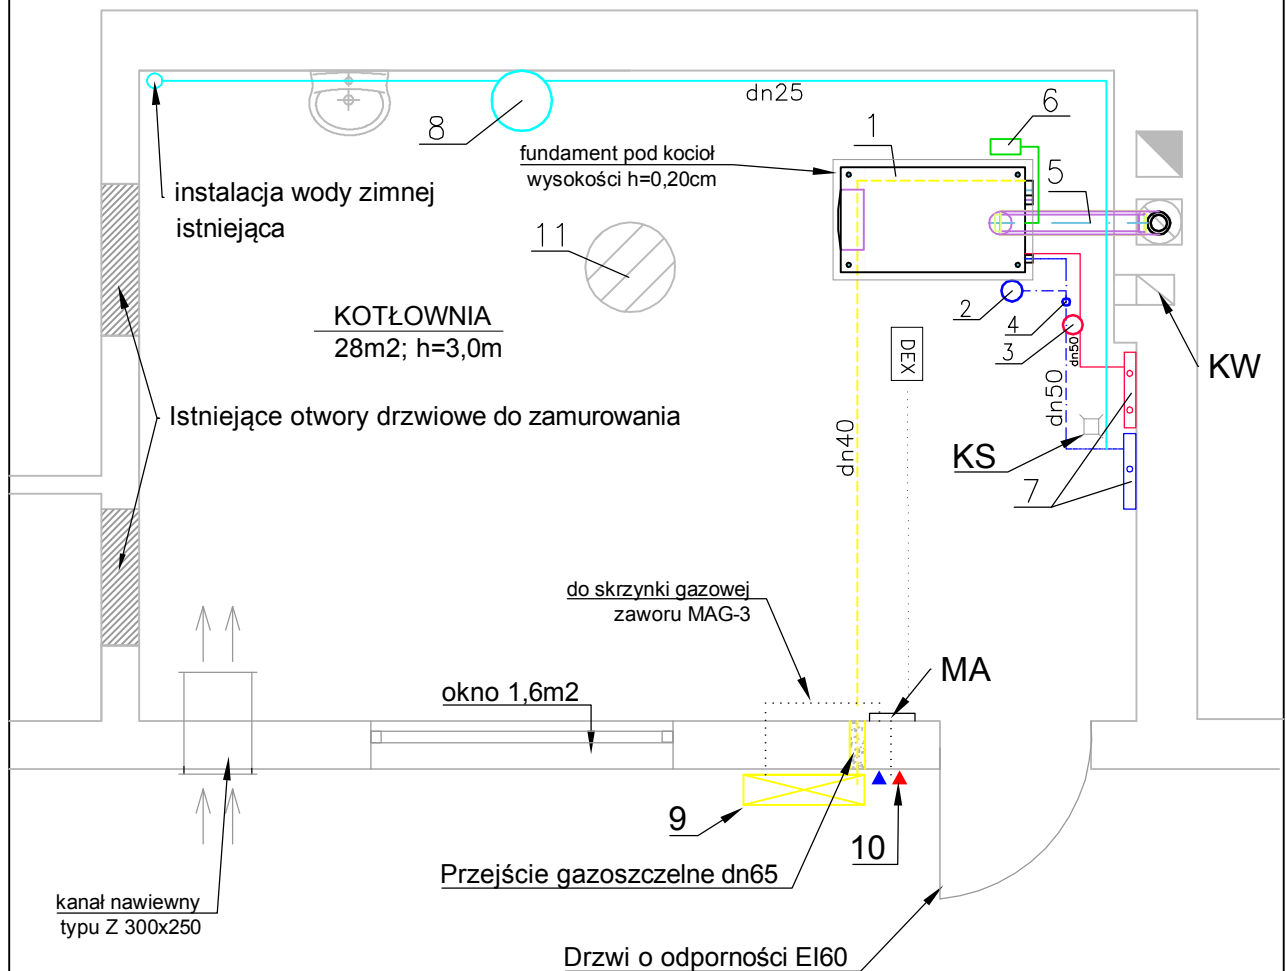

LEGENDA:

1. Kocioł gazowy ecoCRAFT VKK 1206/3-E HL firmy Vaillant lub równoważny
 2. Naczynie przeponowe Reflex N200 lub równoważne
 3. Sprzęgło hydrauliczne WH 160 lub równoważne
 4. Fitroodmulnik typ TerFOM-50 lub równoważny
 5. Przewód spalinowy dn150/130 oraz przewód doprowadzający powietrze do spalania dn130
 6. Neutralizator kondensatu z pompą
 7. Rozdzielacz DN80
 8. Stacja uzdatniania wody- zmiękcacz wody BWT typ EUROMAT 25Z lub równoważna
 9. Istniejąca szafka gazowa z punktem pomiarowym
 10. Sygnalizator akustyczno-optyczny GAZEX lub równoważny
 11. Istniejąca studzienka schładająca
- MA- moduł alarmowy GAZEX MD2 + moduł MDXZA lub równoważny
- KW- istniejąca kratka wentylacyjna wywiewna 25x20cm
- KS- kratka ściekowa ze stali nierdzewnej dn100

- przewody inst. zimnej wody
- przewody inst. kotłowej (zasilanie)
- - - - - przewody inst. kotłowej (powrót)
- - - - - przewody inst. gazowej
- przewody odprowadzenia kondensatu
- przewody elektryczne

		EURO-1240-1241 STUDIO ARCHITECTURY	
MOMODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄDU MIASTA SIEMIATYCZE POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 1169 PRZY UL. PALACOWEJ 2 W SIEMIATYCZACH			
Nr rys:	Temat rys:	Data: 12.06.2014r	
Rys-01	RZUT KOTŁOWNI	Skala: 1:50	
Pr ojektant:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr.WAM/0131/P00S/13		Podpis:
Spr awdzający:	mgr inż. Karolina Dąbrowska nr upr.WAM/0129/PWOS/13		Podpis: