




PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.

17 – 300 Siemiatycze
ul. Armii Krajowej 26
e-mail: zwik@pksiemiaticze.pl
NIP 544-00-04-192

Centrala	(85) 655 25 88
	(85) 655 25 77
Fax	(85) 655 27 54
Zakład Produkcyjno – Handlowy	(85) 655 21 53
Zakład Oczyszczania Miasta	(85) 655 21 90
Zakład Energetyki Ciepłej	(85) 655 26 00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	(85) 655 27 23

ZWiK.4500.1.24.2016

IF
19.07.2016

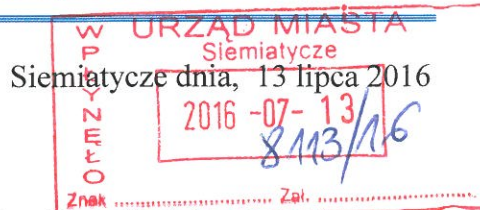

Pan Piotr Siniakowicz
Burmistrz Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

Dotyczy: Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
ZWiK.4500.24.2016 z dnia 15.06.2016

W odpowiedzi na wniesione sugestie do treści przedmiotowych warunków technicznych, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., informuje, że w zakresie wytycznych wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej dopuszcza proponowaną zmianę treści punktu 3.

W związku z powyższym punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Przyłączy kanalizacji sanitarnej zaprojektować w obrębie nieruchomości Inwestora z rur PVC klasy S o litych ściankach i włączyć do studni rewizyjnej o rzędnych wynikających z przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.”

W zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwo podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie wykonania przebudowy w/w sieci od studni o rzędnych 140,36/138,04 z wymianą studni na nową. Dopuszcza się natomiast wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie zmiany zagłębienia i trasy w kierunku studni rewizyjnej o rzędnych 134,56/131,71. Kolektor kanalizacji sanitarnej projektować w odległości nie mniejszej niż 2,5m od projektowanego budynku, natomiast przy istniejących budynkach po istniejącej trasie.

Mając na uwadze powyższe, pozostałe wytyczne zawarte w warunkach technicznych nr ZWiK.4500.1.24.2016 z dnia 15 czerwca 2016r. pozostają bez zmian.

2 paragrafen:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Bogusław Zduńiewicz