



UL.CHOPINA 34; 17-300 SIEMIATYCZE, NIP; 544-000-15-03
KONTO: BANK PKO B.P. S.A. O/ SIEMIATYCZE
NR 73102013320000120206664041
TEL./FAX. 0-85 6555124; TEL.KOM. 0-604649471;
E-MAIL:kranz_gaz@poczta.onet.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZADANIE; Słoneczne dachy Siemiatycz.

TEMAT; Instalacje solarne.

UŻYTKOWNIK: Beneficjent docelowy-wg wykazu; 17-300 Siemiatycze

ADRES; Według wykazu użytkowników; 17-300 Siemiatycze

STADIUM; Uproszczony projekt wykonawczy.

INWESTOR; ; Gmina Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2; 17-300 Siemiatycze

PROJEKTANT; mgr inż. Andrzej Kranz PDL/IS/2018/02

PROJEKTANT:

mgr inż. Andrzej Kranz
upr. bud. Nr D/73/91
sieci instalacje sanit. wod.-kan.
C.O. i gazowe

SIEMIATYCZE 2017 r.

Według wykazu użytkowników; 17-300 Siemiatycze

Spis treści:

1. Klauzula o kompletności i poprawności opracowanej dokumentacji.
2. Opis techniczny.
3. Schemat instalacji (rys.01)

KLAUZULA**o kompletności i poprawności opracowanej dokumentacji**

Oświadczam, że dokumentacja projektowa (uproszczony projekt wykonawczy) budowa instalacji solarnych na potrzeby budynku mieszkalnego wg wykazu użytkowników; 17-300 Siemiatycze, składająca się z części opisowej, załączników i rysunków jest wykonana zgodnie z:

- zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego (Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. z późn. zmianami.),
- zawartą umową
- przepisami techniczno- budowlanymi
- normami
- zasadami wiedzy technicznej

Dokumentacja została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, posiada niezbędne uzgodnienia i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

mgr inż. Andrzej Kranz
upr. bud. nr 38/73/91
sieci i instalacje sanit. wód-kan.
C.O. i gazowe



UL.CHOPINA 34; 17-300 SIEMIATYCZE, NIP; 544-000-15-03
KONTO: BANK PKO BP S.A. O/ SIEMIATYCZE
NR 73102013320000120206664041
TEL./FAX. 0-85 6555124; TEL.KOM. 0-602649471
E-MAIL: kranz_gaz@poczta.onet.pl

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowa instalacji solarnych na potrzeby budynku mieszkalnego; wg wykazu użytkowników, 17-300 Siemiatycze.

I. Podstawa opracowania oraz materiały wyjściowe :

1. Umowa i uzgodnienia z inwestorem.
2. Uzgodnienia z użytkownikami.
3. Inwentaryzacja budynków.

II. Zakres opracowania :

Zakresem opracowania jest budowa instalacji solarnych na potrzeby budynku mieszkalnego Wg wykazu użytkowników; 17-300 Siemiatycze.

Inwestor : Gmina Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2; 17-300 Siemiatycze

Użytkownik: Beneficjent docelowy-wg wykazu; 17-300 Siemiatycze

III. Opis techniczny :

1. Opis ogólny przedmiotu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na wybranych budynkach w mieście Siemiatycze. Budynki mają w większości przypadków dachy dwuspadowe o ok. 40 stopniowym kącie nachylenia. W przypadku usytuowania budynku uniemożliwiającego montaż kolektorów na dachu dopuszcza się montaż kolektorów na konstrukcji ściennej. Układ solarny ma za zadanie pokryć zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową do celów bytowych mieszkańców.

2. Charakterystyczne parametry

W skład instalacji solarnej wchodzi:

- dwa płaskie kolektory słoneczne;
- stelaż do mocowania kolektorów;
- zasobnik ciepłej wody użytkowej z dwiema węzownicami i naczyniem wzbiórczym;
- rurociągi z armaturą oraz izolacją termiczną;

- pompa obiegowa;
- czynnik roboczy;
- naczynie wzbiornicze z zaworem bezpieczeństwa;
- układ sterujący;

2.1. Kolektory słoneczne

Zużycie wody na osobę - 60l/d

Temperatura wody ciepłej - 55°C

Temperatura wody zimnej - 10°C

Ilość osób - 4

m - masa wody [kg]

c - ciepło właściwe wody - 4,19 [kJ/kgK]

$$Q_z = m \cdot c \cdot \Delta T = 4 \cdot 60 \cdot 4,19 \cdot (55 - 10) / 3600 = 12,57 \text{ kWh} / d$$

Sprawność optyczna kolektora - $\eta_0 = 83\%$

Natężenie promieniowania słonecznego - $E_g = 1054 \text{ [W/m}^2\text{]}$

Współczynnik strat $k_1 = 3,249 \text{ [W/m}^2\text{K]}$

Współczynnik strat $k_2 = 0,02 \text{ [W/m}^2\text{K]}$

$dT = 30^\circ\text{C}$

$$\eta = \eta_0 - k_1 \left(\frac{\Delta T}{E_g} \right) - k_2 \left(\frac{\Delta T^2}{E_g} \right) = 0,83 - 3,249 \left(\frac{30}{1054} \right) - 0,02 \left(\frac{900}{1054} \right) = 0,72$$

$H_{dz, \text{sr}}$ - średnie dzienne nasłonecznienie - 4,77 [kWh/m² d]

Sprawność kolektora - 0,72

Wymagana powierzchnia kolektorów

$$F_k = \frac{Q_z}{\eta \cdot H_{dz, \text{sr}}} = \frac{12,57}{0,72 \cdot 4,77} = 3,69 \text{ m}^2$$

Uwzględniając straty ciepła w instalacji i sprawność wymiennika powierzchnię należy zwiększyć o 15%.

$$F_k = 3,69 \cdot 15\% = 4,24 \text{ m}^2$$

Przyjęto dwa kolektory płaskie o wymiarach min. 1930x1160x90mm, $F = 2,23 \text{ m}^2$ i łącznej powierzchni min. $4,46 \text{ m}^2$.

Moc kolektorów

$$P = F_k \cdot (\eta_0 \cdot E_g - k_1 \Delta T - k_2 \Delta T^2) = 4,46 \cdot (0,83 \cdot 1054 - 3,249 \cdot 30 - 0,02 \cdot 30^2) = 3402 \text{ W}$$

Kolektory płaskie zbudowane są na ramie wykonanej z profilu aluminiowego. Rama kolektora wykonana z jednego profilu aluminium o sztywnej konstrukcji. Absorber pokryty jest wysokoselektywną powłoką np. BlueTec, Tinox, SolTitan lub innym o równoważnych parametrach. Pod absorberem znajduje się rura miedziana w układzie meandrowym, odległość między sąsiednimi odcinkami rury max 95 [mm].

. W węzownicy przepływa płyn solarny tzw. czynnik roboczy. Absorber od góry zabezpieczony jest warstwą szkła solarnego. Szkło niskożelazowe o grubości max 3,2 mm
Przepuszczalność solarna > 91,5% .

Informacja o przepuszczalności solarnej zawarta w sprawozdaniu z badań na zgodność z normą PN EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806wydanym przez akredytowaną jednostkę badawczą Kolektor wyposażony jest również od spodu w izolację termiczną z wełny mineralnej.

Sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni absorbera

- sprawność optyczna- **min 82,7 %**
- współczynnik strat a1- **max 4,8 [W/m²K]**
- współczynnik strat a2- **max 0,025 [W/m²K]**

Absorbcja	Min, 0,95 (min. 0,55 w temp. 120 stC)
Emisja	max. 0,05 (min. 0,45 w temp. 120 stC)
Max dopuszczalna masa pojedynczego kolektora (opróżnionego)	max 41 kg

2.2. Zasobnik ciepłej wody

Zużycie wody na osobę - 60l/d
Ilość osób - 4

$$V_{cal} = q \cdot n = 60 \cdot 4 = 240l / d$$
$$V = V_{cal} \cdot 25\% = 240 \cdot 25\% = 300l$$

Przyjęto dla przygotowania ciepłej wody biwalentny (z dwoma węzownicami) pionowy, wolnostojący podgrzewacz wody o pojemności min 250 l. Zbiornik wyposażony jest w płaszcz izolacyjny. Zasobnik należy wyposażyć w termometr tarczowy do pomiary temperatury wody użytkowej.

2.3. Rurociągi

Przyjmuje się wykonanie instalacji z rur miedzianych twardych o średnicy 15mm łączonych metodą lutowania kapilarnego lutem miękkim. W celu utrzymania wysokiej sprawności rurociągi należy izolować otulinami z ekstrudowanej pianki na bazie kauczuku o gr. 13mm. Na instalacji stosować armaturę odcinającą umożliwiającą odcięcie i serwisowanie zbiornika ciepłej wody oraz pompy. Rurociągi układać ze spadkiem min. 0,3%. W najwyższym punkcie instalacji zamontować automatyczny odpowietrznik.

2.4. Pompa obiegowa

Przyjmuje się pompę obiegową o wydajności dostosowanej do specyfiki instalacji. Wydajność uwzględnia pojemność instalacji, a wysokość podnoszenia wysokość statyczną oraz opory instalacji. Pompa ma możliwość skokowej regulacji prędkości obrotowej.

2.5. Czynnik roboczy

Jako czynnik roboczy przyjęto 35% roztwór glikolu polipropylowego, który jest odporny na zamarzanie.

2.6. Zabezpieczenie układu

Z uwagi na układ ciśnieniowy należy zgodnie z Polską Normą PN-B-02414:1999 zabezpieczyć go przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Przyjmuje się naczynie wzbiórcze przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa membranowy DN15.

2.7. Sterownik

Do sterowania instalacją przyjmuje się, regulator różnicowy z dwiema sondami pomiarowymi. Umożliwia to pomiar temperatury w zasobniku i kolektorze. Regulator zapewnia włączanie pompy w momencie osiągnięcia zadanej przez użytkownika różnicy temperatur, a także ze względów bezpieczeństwa, wyłączenia układu przy osiągnięciu maksymalnej temperatury zadanej na zbiorniku.

1 Zyski energii

Ilość energii potrzebna do ogrzania wody w ciągu roku.

$$Q_z = m \cdot c \cdot \Delta T \cdot 365 = 4 \cdot 60 \cdot 4,19 \cdot (55 - 10) \cdot 365 / 3600 = 4588 \text{ kWh / rok}$$

Ilość energii uzyskanej z kolektora w ciągu roku.

Średnioroczne nasłonecznienie - 1054 W/m^2

Powierzchnia kolektorów - $4,46 \text{ m}^2$


Średnioroczna sprawność instalacji c.w.u. - 60%

$$Q_k = 1054 \cdot 4,46 \cdot 0,6 = 2820 \text{ kWh / rok}$$

Wykonał:
mgr inż. Andrzej Kranz

mgr inż. Andrzej Kranz
upr. bud. Nr 131/73/91
sieci i instalacje sanit. wod.-kan.
C.O. i gazowe

SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ

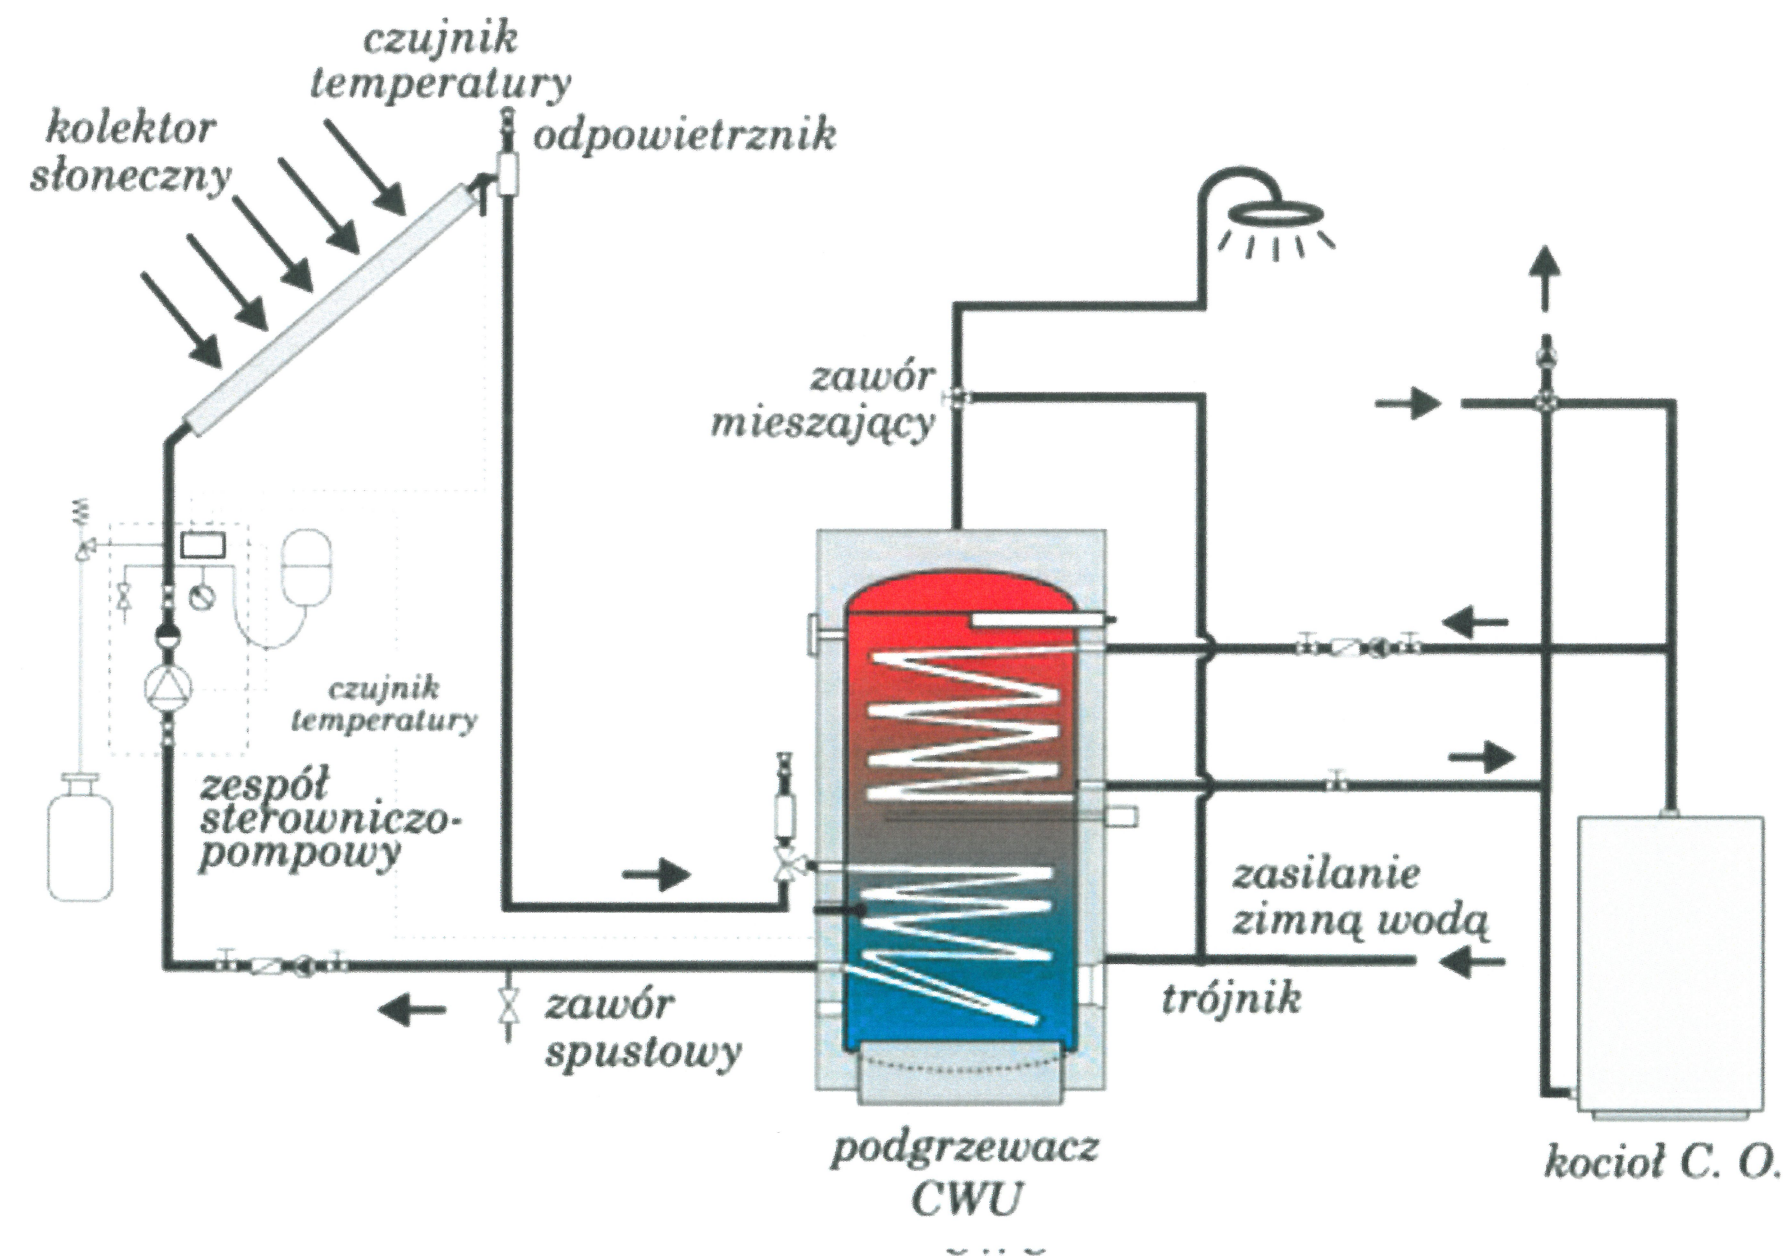

"Kranz-gaz" Andrzej Kranz
ul. Chopina 34, 17-300 Siemiatycze

Temat: Słoneczne dachy Siemiatycz- instalacje solarne.
Beneficjent docelowy wg wykazu- M.Siemiatycze

Nazwa rys.: Schemat instalacji solarnej.

Autor:	mgr inż. Andrzej Kranz	Nr upr.: B1/73/91	Podpis:
Data: 08.2017	Branża: Instalacyjna	Skala:	Nr umowy: Nr rys: 01