


POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ADAPTOWANA – 91,04m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 233,31m2
KUBATURA – 1331,7m3
DŁUGOŚĆ BUDYNKU – 18,8m
SZEROKOŚĆ BUDYNKU – 12,41m
WYSOKOŚĆ BUDYNKU – 10,82m

0/1	POM. WIATROLAP
4,23m ²	GRES
0/2	POM. SZATNIA
5,92m ²	GRES
0/3	POM. ŚWIETLICA
22,35m ²	GRES
0/4	POM. MAGAZYNOWE
5,29m ²	GRES
0/5	WC MĘSZCZYZN
4,36m ²	GRES
0/6	WC KOBIET/NIEPEŁN.
4,91m ²	GRES
0/7	KORYTARZ
5,98m ²	GRES
0/8	POM.DYDAKTYCZNE
11,07m ²	GRES
0/9	POM.ADMINISTRACYJNE
12,02m ²	GRES
0/10	POM. PORZĄDKOWE
1,94m ²	GRES
0/11	POM. TECHNICZNE
12,97m ²	GRES
0/12	TARAS ZADASZONY
10,30m ²	KOSTKA BEZFAZOWA
91,04m ²	PROJ. POW. DO ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

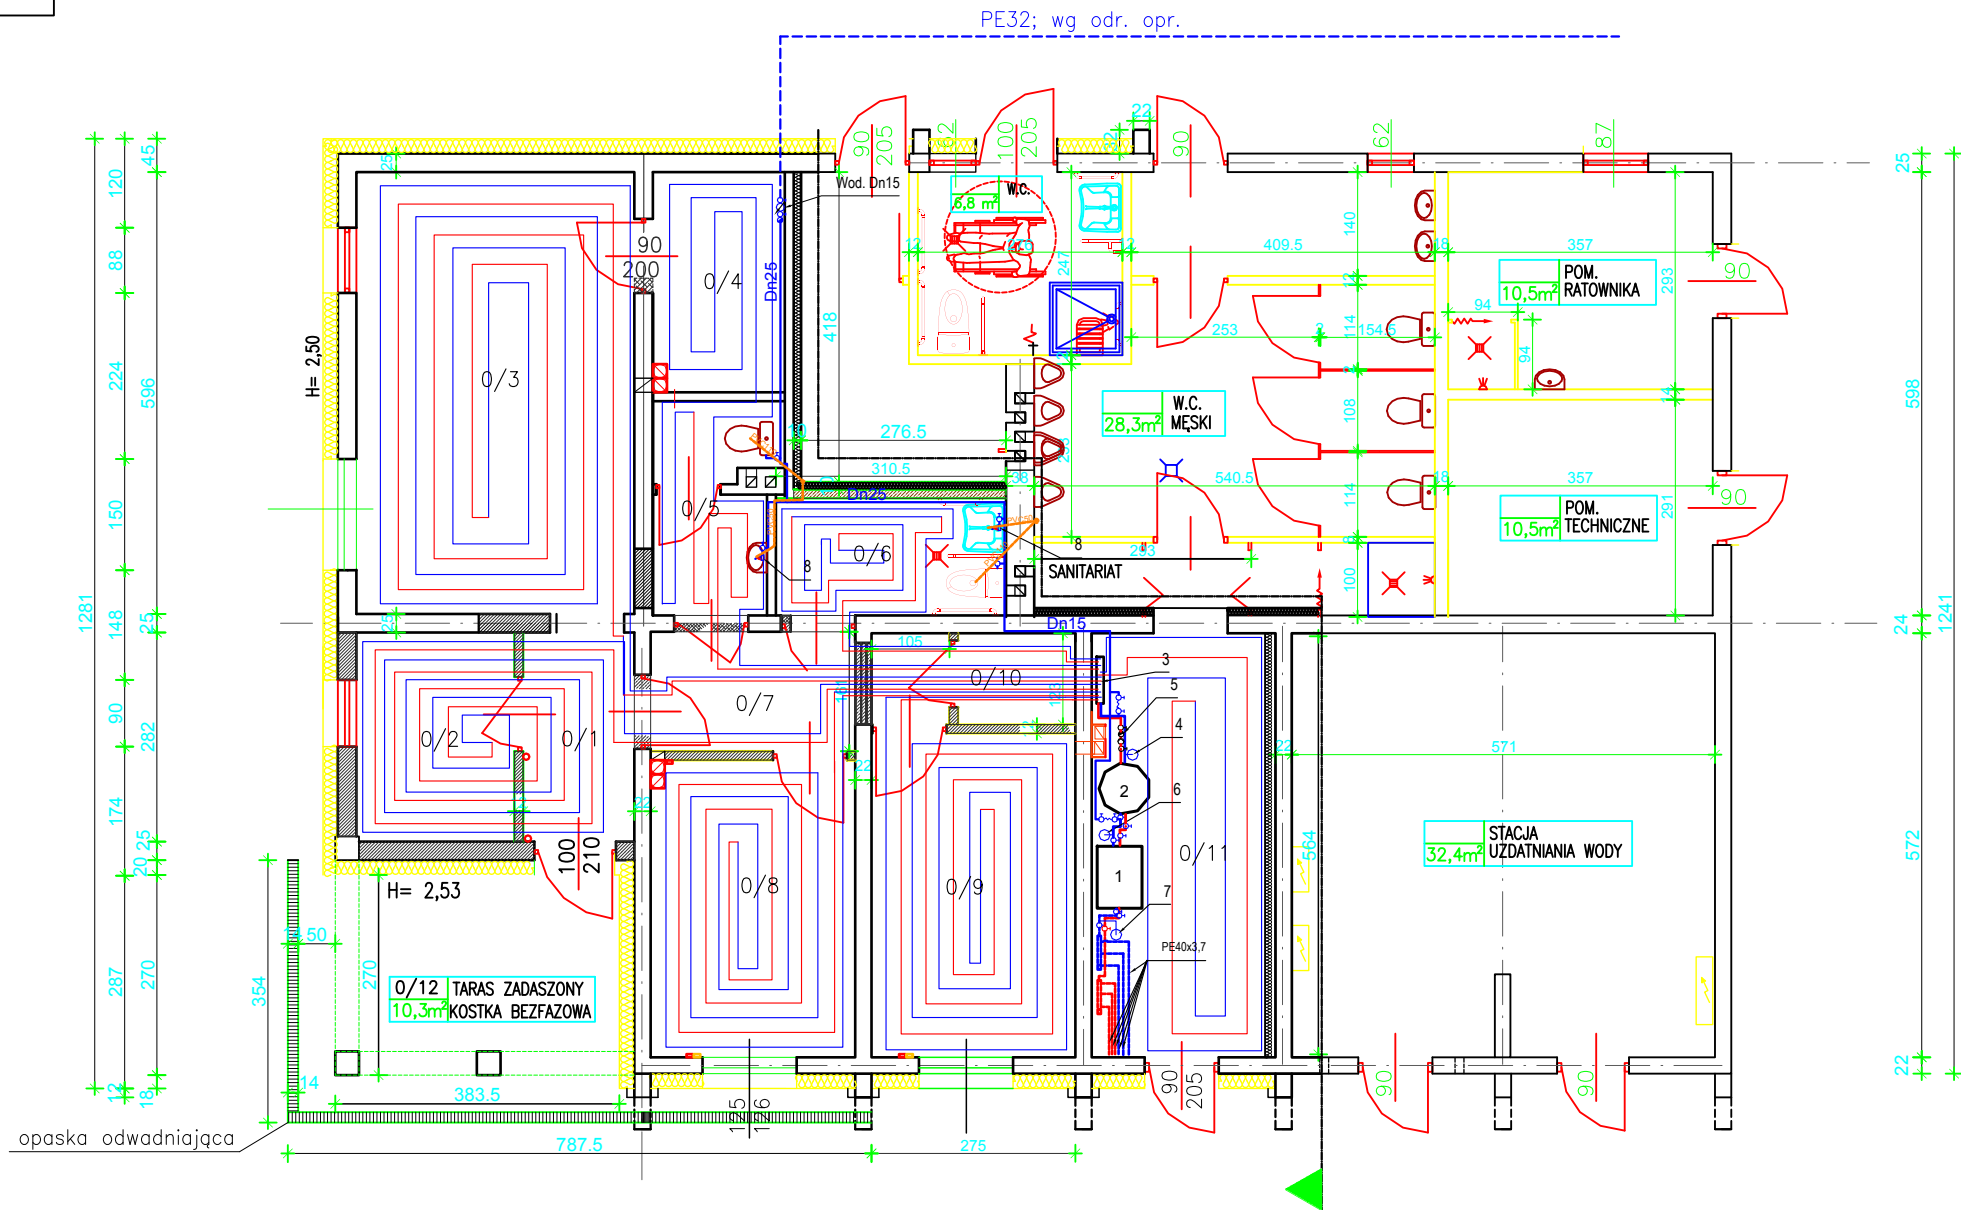

- LEGENDA:
1. Pompa ciepła 12 kW
 2. Bufor c.o. 200 l.
 3. Rozdzielacz c.o. 7 obw.
 4. Naczynie wzbiorcze 12 l wraz z grupą bezp. Dn15
 5. Pompa obiegowa c.o.
 6. Naczynie wzbiorcze przeponowe 8 l wraz z grupą bezp. Dn.15
 7. Naczynie wzbiorcze 40l wraz z grupą bezp. Dn15
 8. Przepływowy podgrzewacz wody 3,5 kW z baterią.

- Instalacja c.o. podłogowa PEX-Al-PEX 16x2,0
Instalacja wody zimnej .
Instalacja c.o.; bufor-rozdzielacz 2xDn25
Instalacja c.o.;pompa ciepła-bufor 2xDn32
Instalacja solanki; PE40x3,7
Kan. sanitarna

Rysunek:	Rzut inst. technologicznej, c.o. i wod.-kan.			
Obiekt:	ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI ISTN. BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO NA ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ	Stadium:	PROJ. WYKONAWCZY	
		Branża:	SANITARNA	
Inwestor:	MIASTO SIEMIATYCZE ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze	Nr Umowy:		
		Skala:	Data:	Nr rysunku:
		1:100	12.2018	3
Projektant: branża sanit.	mgr inż. Andrzej Kranz B/73/91	Podpis :		
		Podpis :		
		Podpis :		
		Podpis:		