


10. Schemat szafki oświetleniowej.

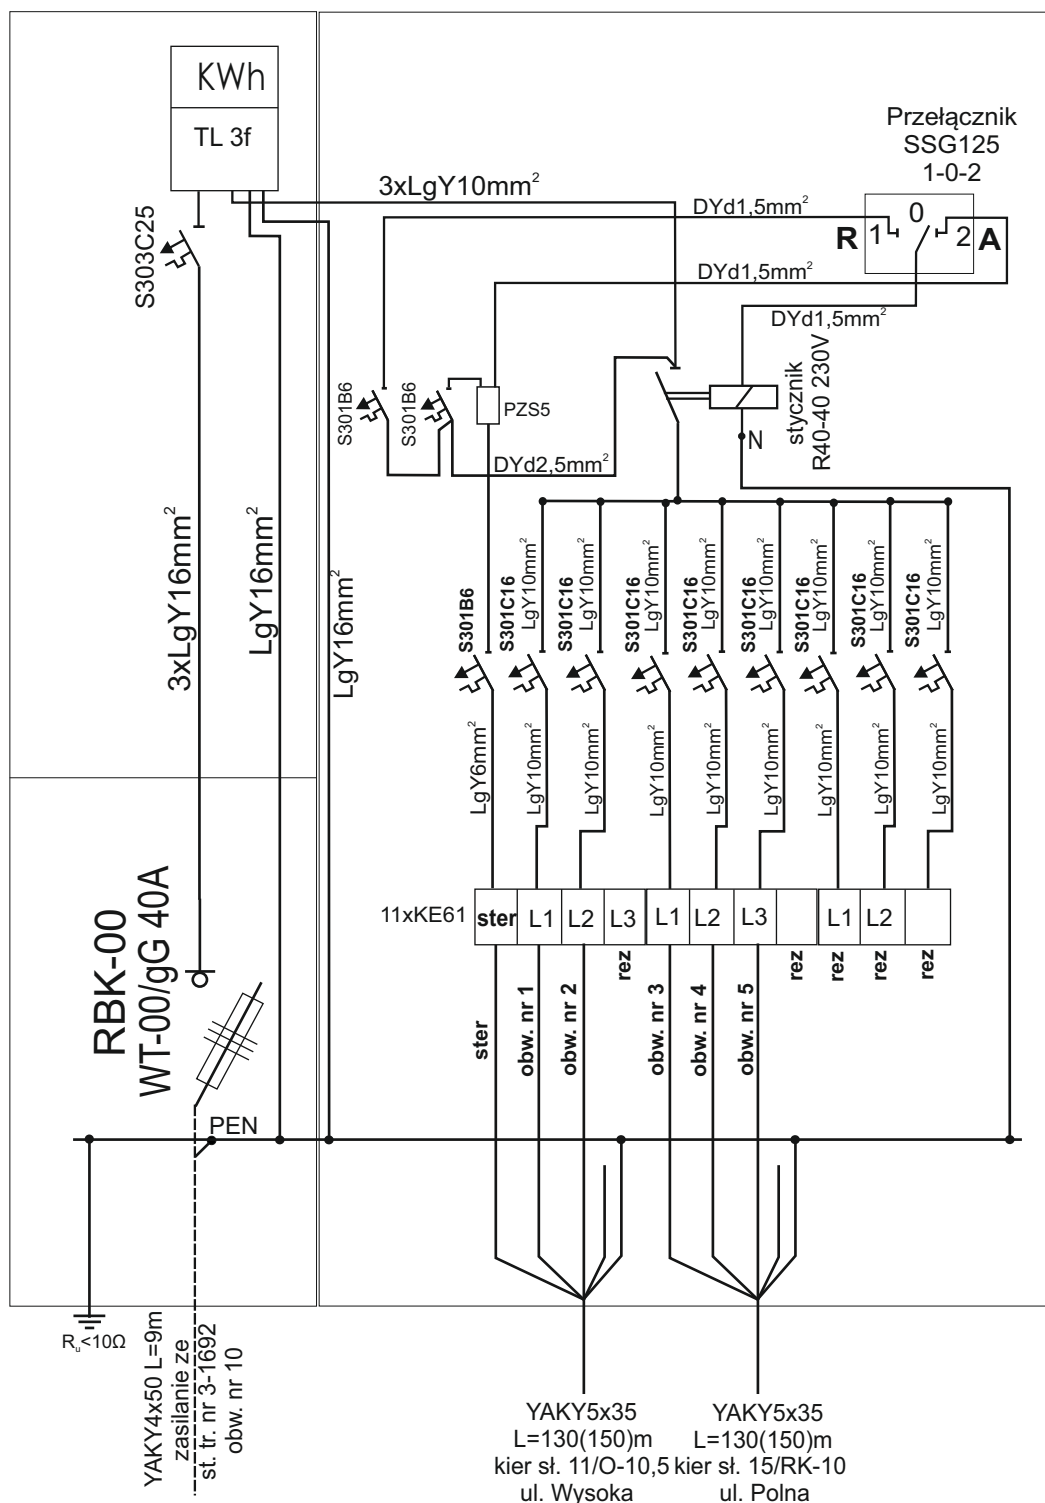

- obw. nr 1 - kier ul. Wysoka st. nr 11/O-10,5/10 do słupa nr 3 kier. ul. Kościuszki
 obw. nr 2 - kier ul. Wysoka st. nr 11/O-10,5/10 do słupa nr 24 kier. ul. Sikorskiego
 obw. nr 3 - kier ul. Polna st. nr 15/RK-10 do słupa nr 1 kier. ul. Kościuszki
 obw. nr 4 - kier ul. Polna st. nr 15/RK-10 do słupa nr 9 kier. ul. Wysoka
 obw. nr 5 - kier ul. Polna st. nr 15/RK-10 do słupa nr 15/2 kier. ul. Gilewskiego

Uwaga.

Szafę oświetleniową SO wykonać w obudowie z estrodruru zabezpieczonego przed działaniem czynników atmosferycznych i promieniowaniem UV. Część przedlicznikową przystosować do plombowania. Szafę przystosować do zamykania zgodnie z systemem Master Key obowiązującym na terenie działalności PGE Dystrybucji S.A. Oddz. Białystok. Szafkę opisać: SO 3-1538

Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko 17-300 Siemiatycze ul. A. Asnyka 10 tel. 0-606448364	
Inwestor: Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze	Data: 21.08.2015 rys. nr 2
Projektant: mgr inż. P. Putko upr.proj. PDL/0053/POOE/06	Miejsowość: Siemiatycze
obiekt: szafka oświetleniowa SO st. tr. 3-1692	ul. Polna